


Los detectores convencionales opticos de humo 100 DPL2 Cumplen con la Norma EN 54-7
Atención: Para evitar la contaminación del detector y la subsiguiente cancelación de garantía, el detector de humo debe mantenerse cubierto hasta que el área este limpia libre de polvo.



DIAGRAMAS TÍPICOS DE CONEXIONADO

Conexión convencional con 2 hilos

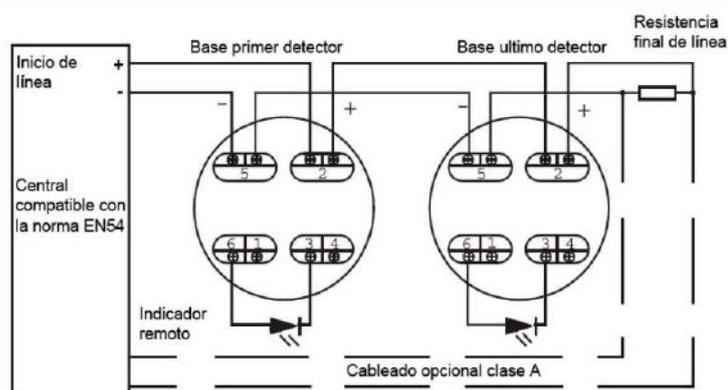

Nota: Si no se usa el indicador remoto, la polaridad al detector puede invertirse.

Diagrama típico del cableado del sistema de detección de humo convencional con 2 hilos.

No haga derivaciones de la línea de detección, esto impedirá la completa supervisión de la misma y la instalación quedaría fuera de la norma.

Conexión convencional con 4 hilos

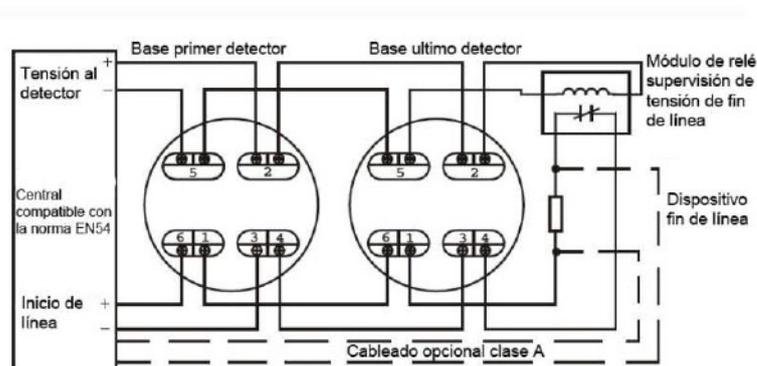


Diagrama típico del cableado del sistema de detección de humo convencional con 4 hilos.

No haga derivaciones de la línea de detección, esto impedirá la completa supervisión de la misma y la instalación quedaría fuera de la norma.